

012793922 **Image available**

WPI Acc No: 1999-600149/199951

XRPX Acc No: N00-153416

Transmission of data signals over a high voltage power line uses coupling stages to introduce data signals onto power lines

Patent Assignee: ABB RES LTD (ALLM)

Inventor: DZUNG D

Number of Countries: 027 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
NO 9901630	A	19991004	NO 991630	A	19990406	199951 9
DE 19815040	A1	19991007	DE 1015040	A	19980403	200007
CN 1233887	A	19991103	CN 99105565	A	19990402	200011
EP 948143	A2	19991006	EP 99810219	A	19990311	200019

Priority Applications (No Type Date): DE 1015040 A 19980403

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 948143 A2 G 6 H04B-003/54

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

NO 9901630 A H04B-003/54

DE 19815040 A1 H04B-003/56

CN 1233887 A H04B-003/54

Abstract (Basic): EP 948143 A2

NOVELTY - The high voltage electrical power lines (1-3) are connected to couplers (8-10) that also allow data signals (X1-X3) to be introduced and transmitted as well. The data signals are received by a combination circuit (4) and are converted into a modulated form. At the receiver end the signals are decoupled from the power supply voltage.

USE - Data transmission

ADVANTAGE - High transmission rate

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - Block diagram


Electrical power lines (1-3)

Couplers (8-10)

Data signals (X1-X3)

Combination circuit (4)

pp: 6 DwgNo 1/2

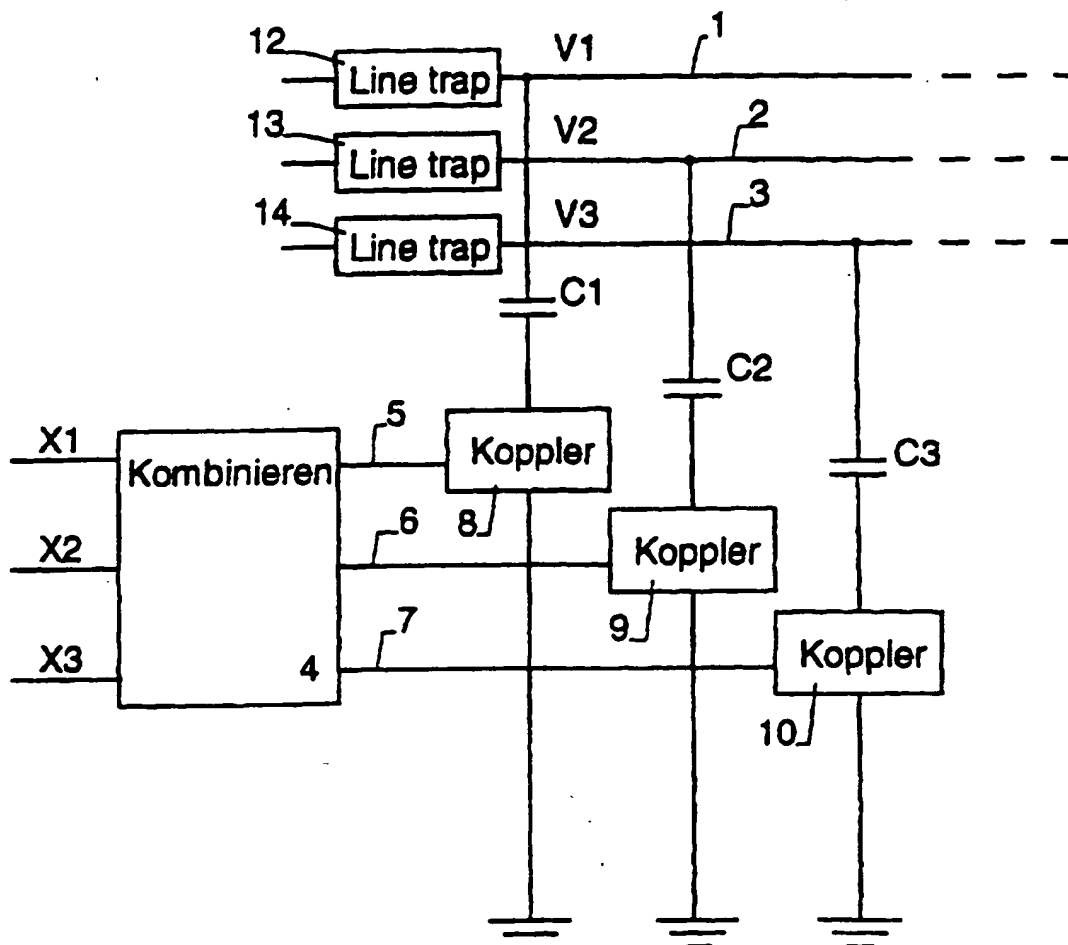

Title Terms: TRANS; MISSION; DATA; SIGNAL; HIGH; VOLTAGE; POWER; LINE; COUPLE; STAGE; INTRODUCING; DATA; SIGNAL; POWER; LINE

Derwent Class: W02; X12

International Patent Class (Main): H04B-003/54; H04B-003/56

International Patent Class (Additional): G08C-019/00; H03H-021/00

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): W02-C01A3; X12-H03E

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 948 143 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
06.10.1999 Patentblatt 1999/40

(51) Int Cl.⁶: H04B 3/54, H04B 3/56

(21) Anmeldenummer: 99810219.8

(22) Anmeldetag: 11.03.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: Dzung, Dacfe, Dr.
54330 Wettigen (CH)

(74) Vertreter: Clerc, Natalia et al
ABB Business Services Ltd,
SLE-I, Intellectual Property
5401 Baden (CH)

(30) Priorität: 03.04.1998 DE 19815040

(71) Anmelder: ABB RESEARCH LTD.
8050 Zürich (CH)

(54) Verfahren und Vorrichtung zur Signalübertragung über Stromversorgungsleitungen

(57) Auf einer Hoch- oder Mittelspannungsleitung (1, 2, 3) werden mehrere inhaltlich unterschiedliche Signale (X1, X2, X3) übertragen. Hierzu werden die Signale zuerst linear kombiniert und dann über Koppler (8, 9, 10) in die Leitung eingespeisen. Empfängerseitig

werden die Signale entkoppelt und demoduliert. Zur Entkopplung werden adaptive Techniken verwendet, welche es erlauben, die drei Signale unabhängig von sich verändernden Übertragungseigenschaften der Leitung wieder herzustellen.

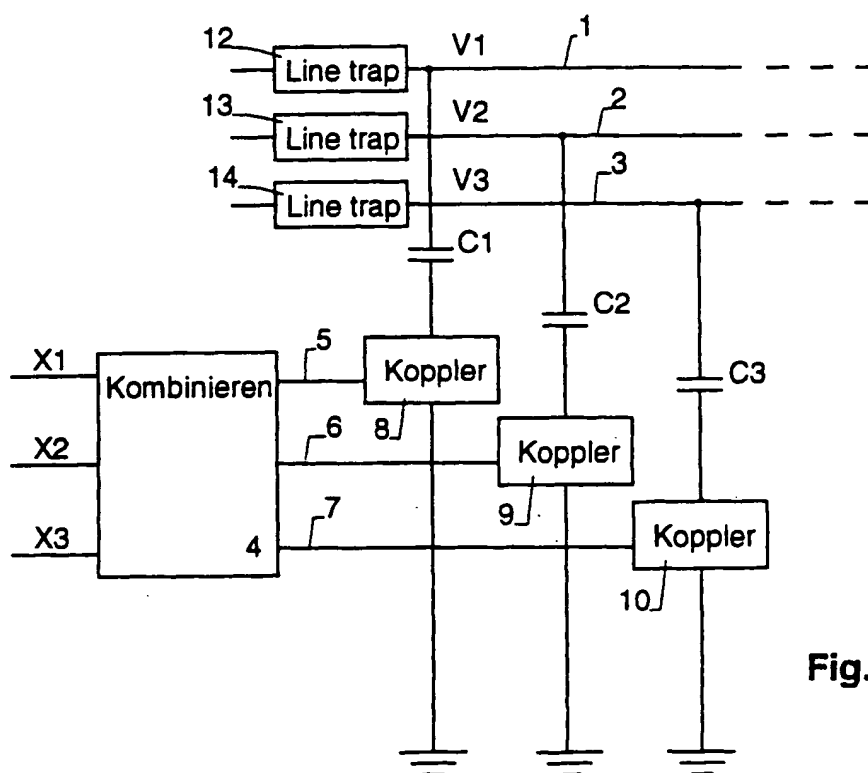


Fig. 1

EP 0 948 143 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Übertragen von Signalen über eine Stromversorgungsleitung, insbesondere eine Hoch- oder Mittelspannungsleitung, gemäss Oberbegriff der unabhängigen Ansprüche.

[0002] Sogenannte Power Line Carrier (PLC) Systeme zur Datenübertragung über Hoch-, Mittel- oder Niederspannungsleitungen sind wohlbekannt. In der Regel wird dabei ein Datensignal, welches z.B. Steuerdaten oder Sprache enthält, auf einen Träger aufmoduliert, und das modulierte Trägersignal wird in eine oder mehrere der Phasen und/oder in eine Abschirmung der Leitung eingekoppelt. Bei der Ausbreitung des Signals entlang der Leitung kommt es zu einer Signalkopplung zwischen den einzelnen Leitern, so dass alle Leiter zur Signalübertragung beitragen. Am Ort des Empfängers wird das Signal sodann aus einem der Leiter ausgekoppelt und demoduliert.

[0003] Zur Erhöhung der Datenübertragungsraten wurde z.B. versucht, Störungen möglichst gut zu unterdrücken oder herauszufiltern und/oder höhere Trägerfrequenzen einzusetzen, wobei man hierbei jedoch an Grenzen physikalischer Natur stösst.

[0004] Es stellt sich deshalb die Aufgabe, ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung der eingangs genannten Art bereitzustellen, die höhere Übertragungsraten erlaubt.

[0005] Diese Aufgabe wird vom Gegenstand der unabhängigen Ansprüche erfüllt. Erfindungsgemäss werden also aus mehreren inhaltlich unterschiedlichen Datensignalen mehrere unterschiedliche Sendesignale erzeugt, wobei jedes Sendesignal in mindestens einen der Leiter eingekoppelt wird. Bei der Ausbreitung entlang der Hoch- bzw. Mittelspannungsleitung kommt es sodann zwar zu einer Vermischung der Signale - überraschenderweise zeigt es sich aber, dass es möglich ist, die Signale beim Empfänger wieder zu trennen und so die ursprünglichen Datensignale zu rekonstruieren.

[0006] In einer besonders einfachen Ausführung werden die Sendesignale im Sender als eine Linearkombination der auszusendenden Datensignale erzeugt bzw. die Empfangssignale werden im Empfänger linear kombiniert, um die Datensignale zu rekonstruieren.

[0007] Die Vorschrift zum Ermitteln der Datensignale aus den Empfangssignalen wird vorzugsweise in einer Kalibrierungsphase ermittelt. Hierbei werden senderseitig Kalibriersignale vorbestimmter Form erzeugt und empfängerseitig werden die entsprechenden Empfangssignale analysiert. Hierzu werden z.B. die Kalibriersignale derart gewählt, dass ihre Kreuzkorrelationen Null sind und ihre Autokorrelationen im wesentlichen Deltafunktionen entsprechen. In diesem Fall können durch Berechnung der Korrelation zwischen den empfangenen Signalen und den vorgegebenen Signalförmungen die Übertragungscharakteristika der Übertragungsleitung und gegebenenfalls der Koppleranordnungen ermittelt werden.

[0008] Durch wiederholte Kalibrierungsphase zwischen normalen Betriebsphasen wird es zudem möglich, ändernde Übertragungseigenschaften der Starkstromleitung, z.B. aufgrund von Witterungseinflüssen, zu berücksichtigen.

[0009] Weitere bevorzugte Ausführungen und Anwendungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen und aus der nun folgenden Beschreibung anhand der Figuren. Dabei zeigen:

Fig. 1 die senderseitige Ausgestaltung einer Hochspannungsleitung mit Schaltungselementen zum Erzeugen und Einkoppeln der Sendesignale und

Fig. 2 die empfängerseitige Ausgestaltung der Hochspannungsleitung nach Fig. 1 mit den Schaltungselementen zum Auskoppeln und Demodulieren der Empfangssignale.

[0010] Die Figuren 1 und 2 zeigen eine mögliche Ausführung der Erfindung an einer Hochspannungsleitung mit drei Leitern 1, 2 und 3. Jeder dieser Leiter trägt eine Hochspannung von z.B. 500 kV. Die hier gezeigten Konzepte sind jedoch auch bei Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen mit einer anderen Zahl und Konfiguration von Leitern anwendbar.

[0011] Senderseitig liegen drei inhaltlich unterschiedliche Eingangs-Datensignale X1, X2 und X3 vor. Diese können z.B. von drei unterschiedlichen Signalquellen stammen oder durch Seriell/Parallelumwandlung eines einzigen seriellen Signals erzeugt worden sein. Die Datensignale X1, X2 und X3 werden in eine Kombinierschaltung 4 eingespiessen, wo sie in weiter unten beschriebener Weise verknüpft werden. Die so erzeugten Signale 5, 6, 7 werden über drei Koppler 8, 9 und 10 mit Koppelkondensatoren C1, C2 und C3 in die Leitungen 1, 2 bzw. 3 eingekoppelt und erzeugen dort Sendesignale mit komplexer Amplitude V1, V2 und V3. Hierzu können z.B. konventionelle Kopplerschaltungen verwendet werden.

[0012] Vor der Einkopplung müssen die Signale einer Trägerfrequenz von z.B. einigen 100 kHz aufmoduliert werden. Dies kann entweder bereits vor der Kombinierschaltung 4 oder zwischen Kombinierschaltung 4 und Koppler 8, 9 bzw. 10 geschehen.

[0013] In der vorliegenden Ausführung sind die Leitungen gegen eine Seite hin über sog. "Line traps" 12, 13 und 14 abgeschirmt, so dass sich die Signale V1, V2 und V3 nur auf die andere Seite ausbreiten können. Da bei dieser

kann z.B. im Falle von $k=3$ und $m=3$ $C1$ gewählt werden als:

$$C1 = M = \begin{bmatrix} -0.5 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -0.5 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (6)$$

wobei M die modale Matrix ist, die die Transfermatrix H eines homogenen Leitungsabschnitts diagonalisiert. Wie in F. Eggimann, W. Senn und K. Morf, *Die trägerfrequenten Übertragungseigenschaften von Hochspannungsleitungen*, Brown Boveri Mitteilungen 8-77 ausgeführt wird, diagonalisiert M im wesentlichen auch die Transfermatrizen einiger anderer Konfigurationen.

[0022] Mit der Wahl gemäss Gleichung (6) werden $X1$ und $X2$ direkt in die zwei Ausbreitungsmoden eingekoppelt, die sich unabhängig voneinander fortpflanzen. (In der Praxis genügt es, wenn die Spalten von $C1$ proportional zu jenen gemäss Gleichung (6) sind.)

[0023] Empfängerseitig wird $C2 = M^{-1}$ gewählt, so dass die Kanalmatrix A diagonal wird und $X1$ und $X2$ bereits praktisch getrennt vorliegen.

[0024] In vielen praktischen Anwendungen ist die Leitung jedoch nicht homogen, so dass eine kompliziertere Matrix $C1$ bzw. $C2$ gefunden werden muss, um die die Kanalmatrix A zu diagonalisieren. In diesem Falle wird $C1$ wie oben beschrieben vorzugsweise so gewählt, dass in jeder Zeile und Spalte genau ein Element ungleich Null vorhanden ist. Allerdings ist es auch denkbar, mittels Eichmessungen an der Leitung eine Form von $C1$ bzw. $C2$ zu finden, die die Kanalmatrix A besser invertierbar macht.

[0025] Zur Lösung der Gleichungen (4) oder (5) muss die Kanalmatrix A bekannt sein. In den meisten praktischen PLC-Systemen kann A nicht theoretisch ermittelt werden und kann sich ausserdem z.B. witterungsbedingt ändern. Es werden deshalb Kalibrierungsmessungen durchgeführt, um A experimentell zu ermitteln. Hierzu erzeugt der Sender Kalibrierungssignale x_i , einerseits nach der Inbetriebnahme, andererseits in regelmässigen Abständen im Normalbetrieb, so dass z.B. witterungsbedingte Änderungen der Kanalmatrix A kompensiert werden können. Der Empfänger, der die Form der Kalibrierungssignale x_i kennt, ermittelt daraus die Koeffizienten von A . Im zweidimensionalen Fall wird Gleichung (4) dann z.B. zu:

$$Y1(t) = A_{11} \cdot x_1(t) + A_{12} \cdot x_2(t) + g_1(t) \quad (7)$$

$$Y2(t) = A_{21} \cdot x_1(t) + A_{22} \cdot x_2(t) + g_2(t).$$

[0026] $x_1(t)$ und $x_2(t)$ werden so gewählt, dass deren Kreuzkorrelationen im wesentlichen 0 sind und dass deren Autokorrelationen im wesentlichen Deltafunktionen entsprechen, d.h. nur für eine Verschiebung von 0 ungleich Null sind. Hierzu können z.B. künstliche Rauschsignale verwendet werden. Somit können durch Korrelation von $Y1$ und $Y2$ mit x_1 und x_2 die Koeffizienten von A direkt ermittelt werden.

[0027] In den obigen Ausführungen wurde davon ausgegangen, dass die Kanaltransfermatrix H über den Frequenzbereich des PLC-Signals frequenzunabhängig ist. Im allgemeinen ist die Transferfunktion jedoch frequenzabhängig. In diesem Fall wird z.B. Gleichung (7) verallgemeinert zu:

$$Y1(t) = A_{11} * x_1(t) + A_{12} * x_2(t) + g_1(t) \quad (8)$$

$$Y2(t) = A_{21} * x_1(t) + A_{22} * x_2(t) + g_2(t),$$

wobei $*$ die Faltung mit den Impulsantworten $A_{ij}(t)$ kennzeichnet.

[0028] Die Erfindung kann auch auf diesen Fall angewendet werden. Die hierzu notwendigen Verfahren sind dem Fachmann bekannt. Es sei insbesondere auf die Methode der Wiener-Filterung verwiesen, siehe z.B. B. D. O. Anderson und J. B. Moore, *Optimal Filtering*, Prentice-Hall 1979.

[0029] Für die Übertragung digitaler Daten haben die Signale x_i die Form

$$X_i = \sum \alpha_{ik} g(t-kT), \quad (9)$$

wobei α_{ik} das quadraturamplituden-modulierte Datensymbol der i-ten Übertragung ist, $g(t)$ die Pulsform und T die Symbolperiode (siehe J. G. Proakis, *Digital Communications*, McGraw-Hill, 1983). Da die Folge α_k lediglich eine lineare Transformation des Signals $X = X(t)$ ist, kann die Erfindung unter Verwendung bekannter Verfahren direkt auf diesen Fall ausgedehnt werden. In N. Amitay und J. Salz, *Linear equalization theory in digital data transmission over dually polarized fading radio channels*, AT&T Bell Lab. Techn. J., Vol. 63, pp. 2215-2259 wird die Lösung eines mathematisch gleichwertigen Problems in einem anderen Übertragungssystem beschrieben.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Übertragen von Signalen über eine Stromversorgungsleitung, insbesondere eine Hoch- oder Mittelspannungsleitung, mit mehreren Leitern, dadurch gekennzeichnet,
 - dass aus mehreren inhaltlich unterschiedlichen Datensignalen (X_1, X_2, X_3) mehrere inhaltlich unterschiedliche Sendesignale (V_1, V_2, V_3) erzeugt werden,
 - dass jedes Sendesignal senderseitig in mindestens je einen der Leiter (1, 2, 3) eingekoppelt wird,
 - dass empfangsseitig aus mehreren der Leiter (1, 2, 3) mehrere Empfangssignale (V'_1, V'_2, V'_3) ausgekoppelt werden, und
 - dass zur Ermittlung der Datensignale (X_1, X_2, X_3) die Empfangssignale rechnerisch miteinander verknüpft werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sendesignale (V_1, V_2, V_3) eine Linearkombination der Datensignale (X_1, X_2, X_3) sind.
3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass empfangsseitig die Datensignale als Linearkombination der Empfangssignale (V'_1, V'_2, V'_3) ermittelt werden.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens eine Kalibrierungsphase, in welcher senderseitig Daten- oder Sendesignale vorbestimmter Form erzeugt und die entsprechenden Empfangssignale analysiert werden, und dass daraus eine Vorschrift zum Ermitteln der Datensignale aus den Empfangssignalen (V') abgeleitet wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten- bzw. Sendesignale vorbestimmter Form (x) derart sind, dass ihre Kreuzkorrelationen im wesentlichen Null sind und ihre Autokorrelationen im wesentlichen Deltafunktionen entsprechen.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einem normalen Betrieb wiederholt Kalibrierungsphasen eingeschaltet werden.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sendesignale (V_1, V_2, V_3) derart aus den Datensignalen (X_1, X_2, X_3) kombiniert werden, dass mindestens eines der Datensignale genau einen Mode der Stromversorgungsleitung (1, 2, 3) anregt.
8. Vorrichtung zur Signalübertragung mit einer Stromversorgungsleitung mit mehreren Leitern (1, 2, 3) gekennzeichnet durch
 - eine Kombinier- und Einkopplerschaltung (4, 8, 9, 10) zur Erzeugung mehrerer inhaltlich unterschiedlicher Sendesignale (V_1, V_2, V_3) aus mehreren inhaltlich unterschiedlichen Datensignalen (X_1, X_2, X_3) und zur Einkoppelung der Sendesignale (V_1, V_2, V_3) in mehrere der Leiter (1, 2, 3), und
 - eine Auskoppler- und Auswerteschaltung (20, 21, 22, 26, 27) zum Auskoppeln von Empfangssignalen (V'_1, V'_2, V'_3) aus mehreren der Leiter (1, 2, 3) und zum Ermitteln der Datensignale (X_1, X_2, X_3) aus den Empfangssignalen (V'_1, V'_2, V'_3).